


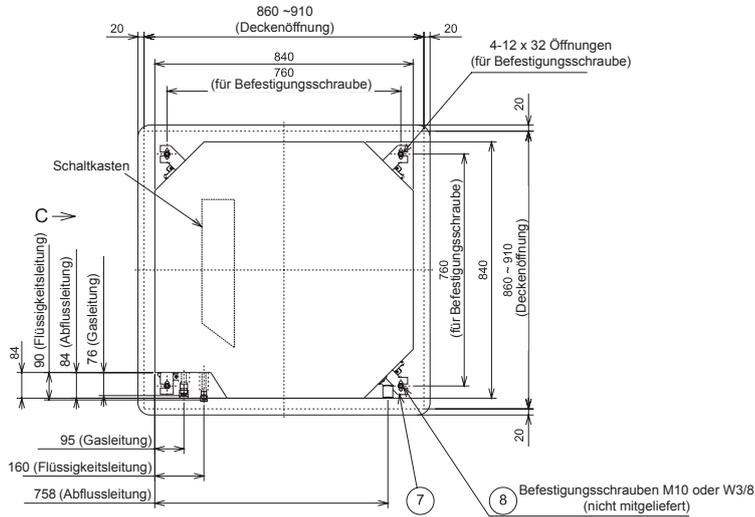



◆ RCI-(3.0-6.0)FSN4 mit Blende P-N23NA2





Ansteigende Ablassleitung

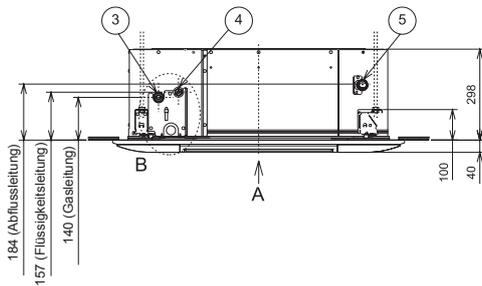

Ansicht von B

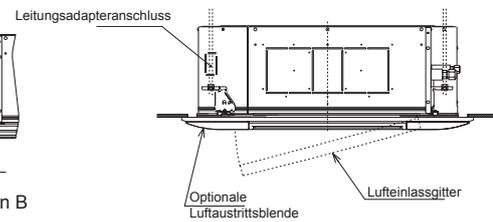

Ansicht von C

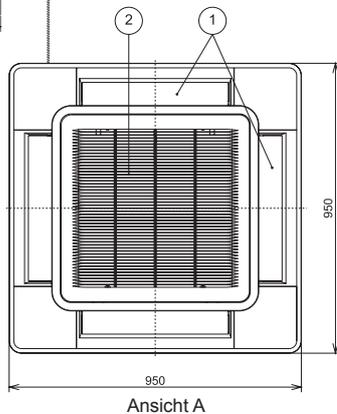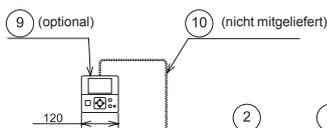

Ansicht A

Nr.	Beschreibung	Bemerkungen
1	Luftauslass	4-Wege
2	Lufteinlass	
3	Kältemittelgasanschluss (Gas)	Konummutter. $\varnothing 15,88$
4	Kältemittelanschluss (Flüssigkeit)	Konummutter, $\varnothing 9,52$
5	Abflussanschluss	$\varnothing 32$ (VP25)
6	Bohrung für Verkabelung	Stanzloch. $\varnothing 30$
7	Halterung für die Aufhängung des Geräts	(4x) M10 oder W3/8
8	Schraube für die Aufhängung des Geräts	(4x) M10 oder W3/8
9	Fernbedienung	Optional (PC-ARFPE wird empfohlen)
10	Abgeschirmtes Torsionskabel	Für Fernbedienung

HINWEIS

Zwischen Wand und Blendenrand muss ein Abstand von mindestens 1.500 mm verbleiben, um Kurzschlüsse des Luftstroms zu vermeiden.